

ООО «НЕФТЕХИМ-ЭКСПЕРТ»

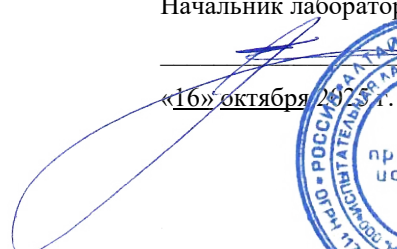
испытательная лаборатория

ОГРН 1172225002168 ИНН/КПП 2225178558/222501001 Юридический адрес: 656056, Алтайский край, г. Барнаул, пл. им. В.Н. Баварина, 2, оф. 911
п/с 40702810802500107529 ООО "Банк Точка" г. Москва к/с 30101810745374525104 БИК 044525104

Адрес лаборатории:
656922, Алтайский край,
г. Барнаул, ул. Дальняя, 18
<http://himexp.ru>
E-mail: him@odvn.ru
Тел.: 8-385-220-31-75.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник лаборатории


«16» октября 2025 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №1143-2025

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

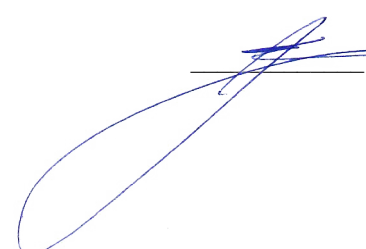
- 1.1. Наименование продукта: топливо дизельное ДТ-Л-К5.
- 1.2. Заказчик испытаний: ООО "ХАЙПЕР ПРО", г. Санкт-Петербург, наб. Канала Грибоедова, дом 5, литер Е, офис 317.
- 1.3. Количество образцов, представленных на испытания: 1,0 л.
- 1.4. Акт отбора проб (номер, число, описание пробы): проба предоставлена заказчиком в бутылке ПЭТ ёмкостью 1,0 л.
- 1.5. Цель испытаний: определение фактических показателей.
- 1.6. Дата проведения испытаний: 16.10.2025 г
- 1.7. Условия испытаний: температура 22,7°C, влажность 44,6%, атмосферное давление 99,7 кПа.
- 1.8. Номер контрольной пробы: 1143.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ п/п	Наименование показателей	Фактическое значение		Повторяемость по ГОСТ	Наименование СИ, ИО	НД на метод испытания
		ДТ-Л-К5	ДТ-Л-К5 +Hyper PRO Антигель (2 л / 1000 л)			
1	2	3	4	5	6	
1	Предельная температура фильтруемости °С	Минус 6	Минус 20	1	Измеритель предельной температуры фильтруемости нефтепродуктов автоматический, №24.03.104	ГОСТ 22254
2	Температура застывания, °С	Минус 20	Минус 38	1	Автоматический аппарат для определения температуры застывания и температуры помутнения нефтепродуктов ТПЗ-ЛАБ-22, №102	ГОСТ 20287

Исполнитель

Дата подписания протокола: 16.10.2025 г.


К.А. Фончаров